DRIBO BRNO

Specifikační list objednávky

venkovních odpojovačů FTr s pohony VM90

Identifikace

Akce	Umístění

Jmen. napětí a proud ☐ 25 kV / 630 A ☐ 38,5 kV / 630 A

Montáž odpojovače ☐ vertikálně *(stěna)* ☐ horizontálně *(např. stolička)*

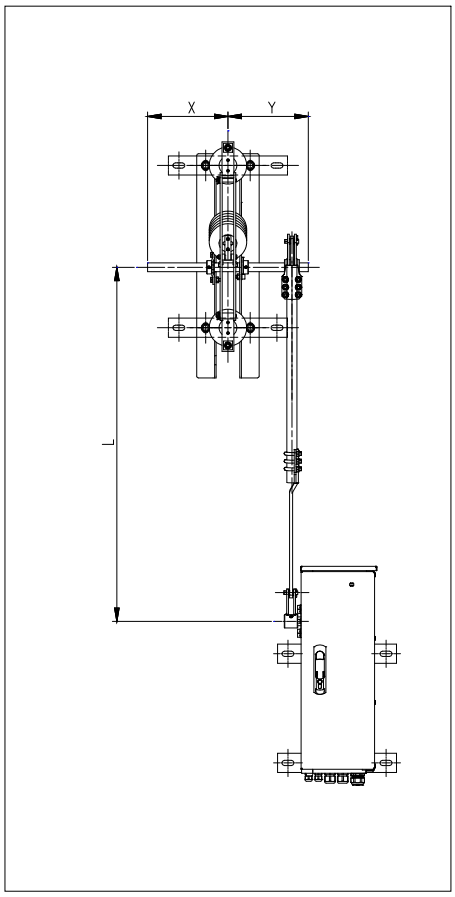

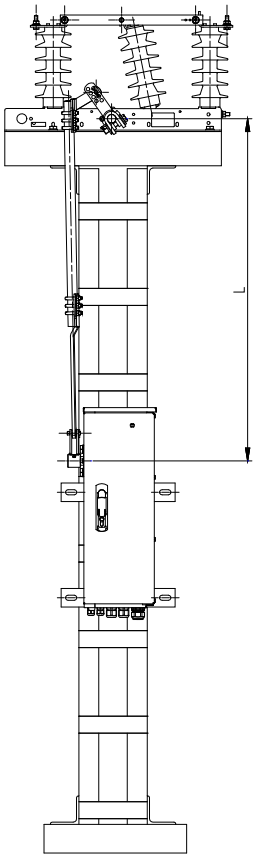

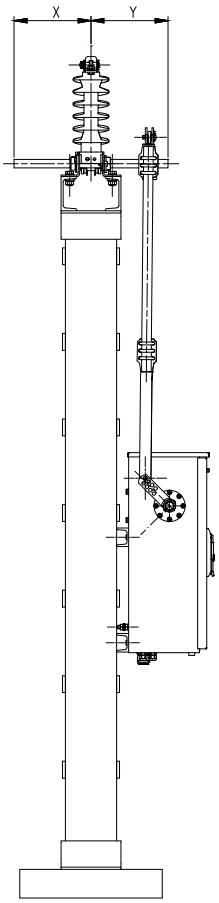

Standardní rozměry odpojovačů *FTr 24-630-25-1: X = Y = 270 mm (X: vlevo, Y: vpravo)*
FTr 38,5-630-25-1: X = Y = 270 mm (X: vlevo, Y: vpravo)

Vyvedení hřídele odpoj. ☐ obě strany *(standard)* ☐ pouze vlevo ☐ pouze vpravo

Prodloužení hřídele odp. ☐ není vyžadováno ☐ vlevo ☐ vpravo

Celková délka táhla L = mm *Táhlo se zkracuje na míru při montáži.*

Vyvedení přídele pohonu ☐ vlevo ☐ vpravo

Ovládací napětí motoru ☐ 110 V DC ☐ 220 V DC

Napájecí napětí motoru ☐ 230 V AC

Vyberte vždy jednu z možností. Případné odlišné provedení popište v poli poznámky.
Strana vyvedení hřídele odpojovače je brána při pohledu od otočného kontaktu odpojovače.

Poznámky projektanta

Projektant

Jméno	Firma	Datum	Podpis

Další kontakt (telefon, e-mail):